

Használati útmutató



(H)

LED süllyesztett lámpatest, a fürdőszobai 3-as zónában használatra



Védelmi besorolás: IP20 az álmennyezet felett. IP43 az álmennyezet alatt (fröccsenő víz ellen védett max 60° a függőlegestől). Nem használható a 0, 1, 2-es fürdőszobai zónában!!!!!! Csak a 3-as zónában (külső zónák) használható. A 3-as zóna az összes olyan terület, amely kívül esik a 0, 1 és 2-es zónákon, és ahol nem valószínű, hogy vízsugarat használnak a takarításhoz. Nincs szükség IP besorolásra a 3-as zónában. Műszaki adatok: 220-240V~50/60Hz Max 6W GU10, az izzó és a foglalat külön megvásárolhatóak. Ajánljuk hozzá a LED GU10 6W 350lm izzót.

Lásd a fürdőszoba zónák magyarázatát az útmutató végén.

Figyelmeztetés

Kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.


Ha kétségei vannak a termék szerelésével kapcsolatban, akkor forduljon szakemberhez.

Biztonsági előírások

Használat előtt győződjön meg az izzók foglalatba való megfelelő illeszkedéséről és a vezeték sérülésmentességéről. Felszerelés-, illetve izzócseré előtt feszültségmentesítse a hálózatot!




Ez a termék II. érintésvédelmi osztályú (kettős illetve megerősített szigetelésű, a földelés nem szükséges).



Ez a termék normál gyúlékony felületre szerelhető. A terméket semmilyen körülmények között sem szabad hőszigetelő paplannal vagy hasonló anyaggal befedni. Beépítéskor az álmennyezetnek a lámpa foglalatától számított minimum távolsága 75mm legyen a megfelelő szellőzés érdekében. A felszereléssel nem szabad megsérteni semmilyen tűzvédelmi szabványt.



A legközelebbi megvilágított felületnek a termék elülső részétől minimum 0,5 m távolságra kell elhelyezkednie.



A védőüveget azonnal ki kell cserélni, ha már repedt vagy törött.



A lámpatestet annak élettartama végén a vonatkozó előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

A csomag tartalma:

- 1db LED süllyesztett lámpatest
- 1 db Landlite LED izzó 5W 300lm GU10 35 ° 2700K meleg fehér
- 1db foglalat
- 1 db használati útmutató

Műszaki adatok:

220-240V~ 50/60Hz Max 6W GU10, , ami azt jelenti, hogy maximum 6W teljesítményű GU10-es foglalatú LED izzóval használható későbbi izzó csere esetén.

Felszerelése

- A felszerelést szakképzett villanszerelőnek kell elvégeznie.
- Felszerelés illetve izzócsere előtt feszültségmentesítsen!
- A lámpatest helyét jelöljük ki ügyelve arra, hogy a hely kialakításánál csövet, vezetéket ne vágjunk át.
- Vágjon ki egy 68mm átmérőjű lyukat a felszerelő felületen.
- Illesszük a lámpakeretet a felszerelő felületben.
- Csatlakoztassuk a vezetékeket a lámpa foglalathoz. Gondoskodjon róla, hogy szerelés után a hálózati vezetékek ne érintkezhessenek az izzólámpa forró üvegburájával.
- A foglalat fémlap részét illessze a kereten kialakított részbe, amely a keret belső felén található.
- Illesszük az izzólámpát a lámpafoglalatba.
- Helyezze az izzót a lámpatest keretébe, majd rögzítse az elülső részével.
- Kapcsolja vissza a feszültséget és kapcsolja be a lámpát.

Izzócsere

- A hibás izzót lehetőség szerint azonnal ki kell cserélni.
- Felszerelés illetve izzócsere előtt feszültségmentesítsen!
- Izzócsere esetén a meghibásodott izzót a foglalatból ki kell venni és a megfelelő, azonos paraméterű pótizzót a foglalatba be kell helyezni.

A Fürdőszoba Zónák magyarázata

Amint látható, az ábrák 4 különböző fürdőszoba zónát mutatnak be, 0, 1, 2 és 3 (úgynevezett „Külső zóna”).

Fürdőszoba zóna 0

A 0-as zóna a kádban vagy a zuhanytálcában van. Ha ott világításra van szükség, az alkalmazott lámpatesthez alacsony feszültségű, maximum 12 V-os tápegységet kell használni és legalább IPx7-es besorolásnak kell lennie, amely ellenáll a víz alá merítésnek.

Fürdőszoba zóna 1

Az 1-es zóna a kád vagy a zuhanytálca feletti terület a padlótól 2,25 m magasságig. Az ebben a zónában alkalmazott lámpatesteknek legalább IPx4 * besorolásnak kell lennie, ami azt jelenti, fröccsenő víz ellen védett minden irányból. Ha a lámpatesthez 230V-os áramforrást használ, egy 30 mA-es áram-védőkészüléket (RCD) kell használni az áramkör védelme érdekében ebben a zónában.


Fürdőszoba zóna 2


A 2-es zóna egy olyan terület, amely oldalirányban 0,6 m-re terjed ki a kád peremétől és egy olyan terület, amely 0,75m-re terjed ki a padlótól 2,25 m magasság fölött. Ebben a zónában újra legalább IPx4 * besorolásnak kell lennie. Jó szokás, hogy tekinti a mosdókagyló körüli területet, bármelyik vízcsaptól 60 cm sugarú körön belül, mint 2-es zóna.

Fürdőszoba zóna 3 (külső zónák)


A 3-as zóna az összes olyan terület, amely kívül esik a 0, 1 és 2-es zónákon, és ahol nem valószínű, hogy vízsugarat használnak. Nincs szükség IP besorolásra * ezen a területen.

* Ha valószínűleg az 1., 2. és a külső zónákban a tisztításhoz vízsugarakat használnak, akkor legalább IPx5 besorolt lámpatestet kell használni, ami azt jelenti, hogy a lámpatest védett a vízsugar ellen minden irányból.

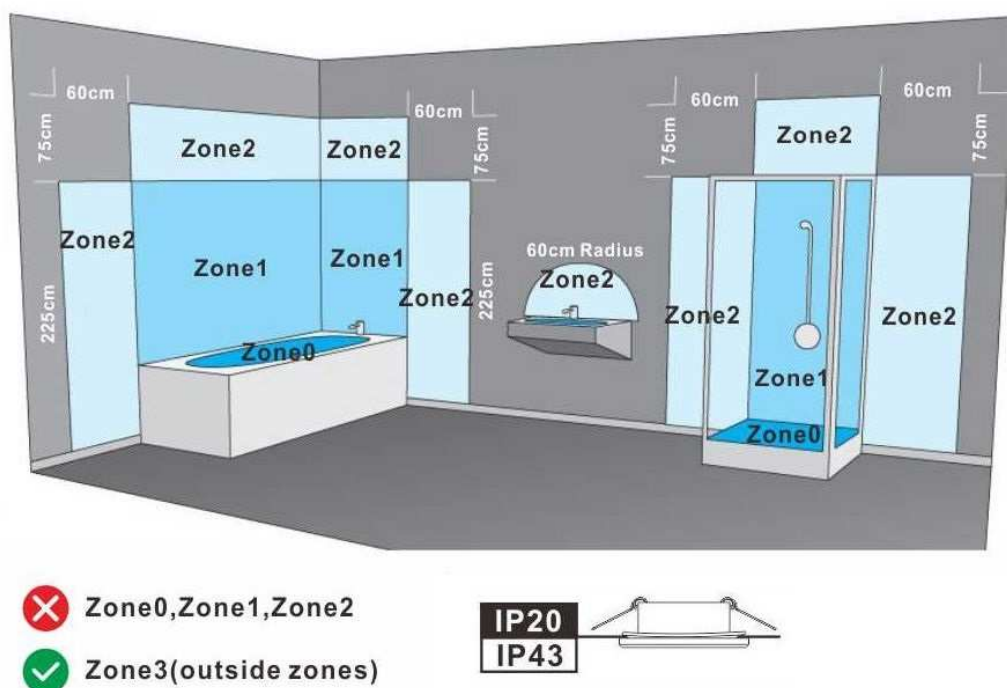


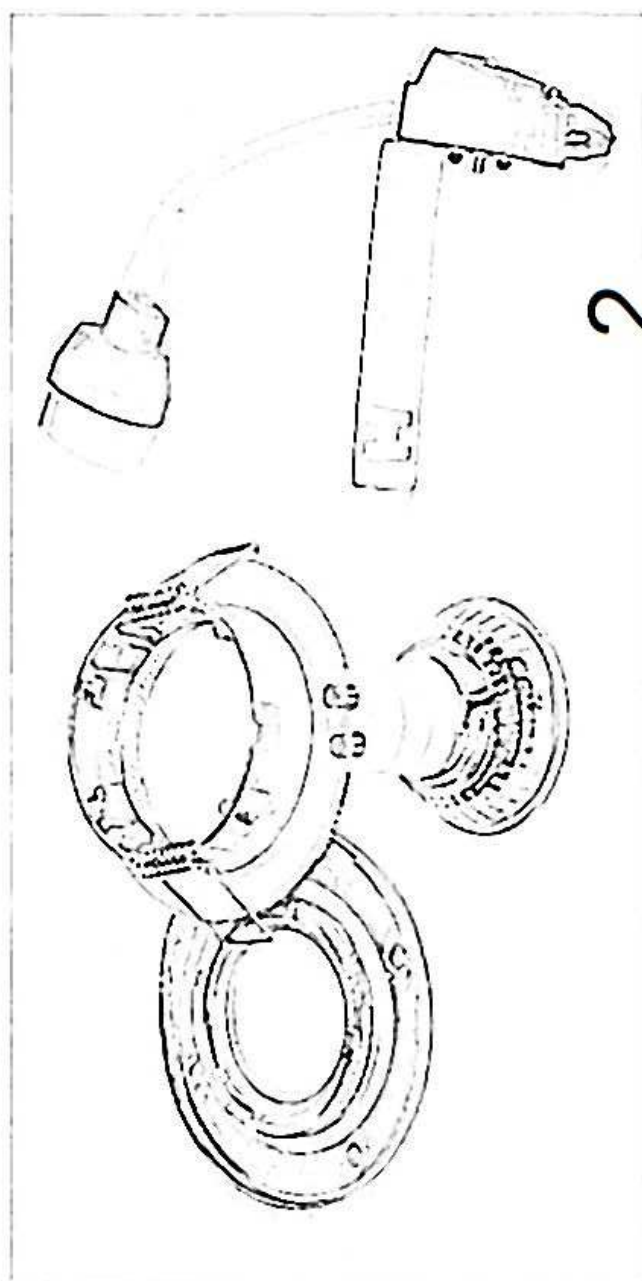


2

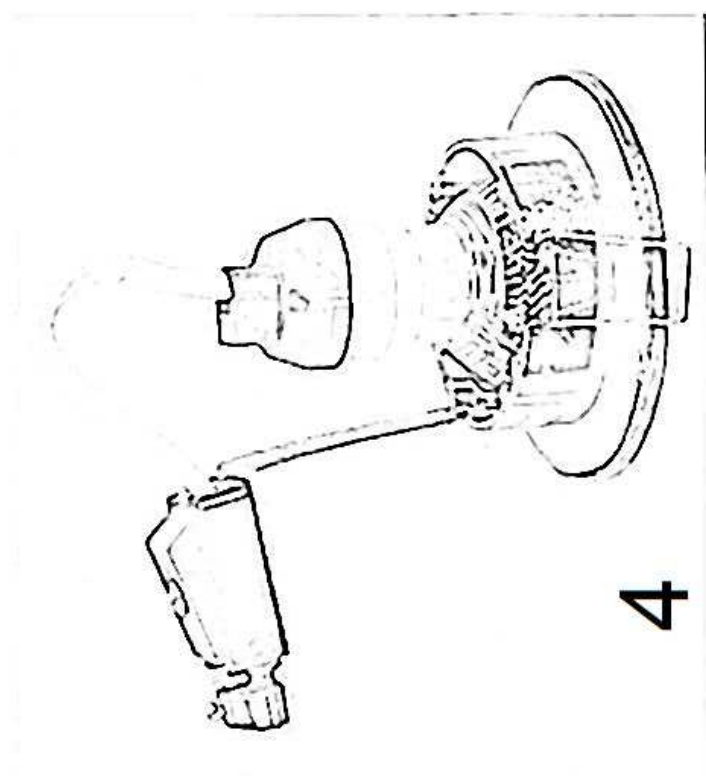

4

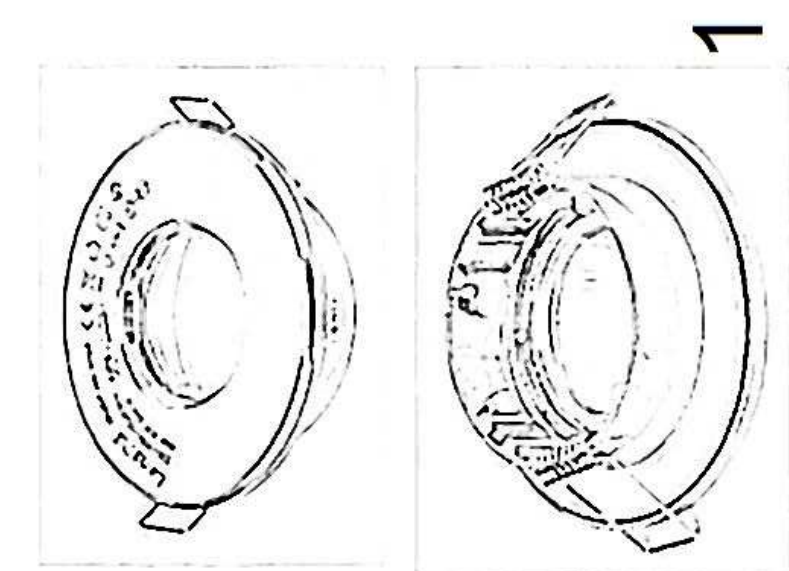

1

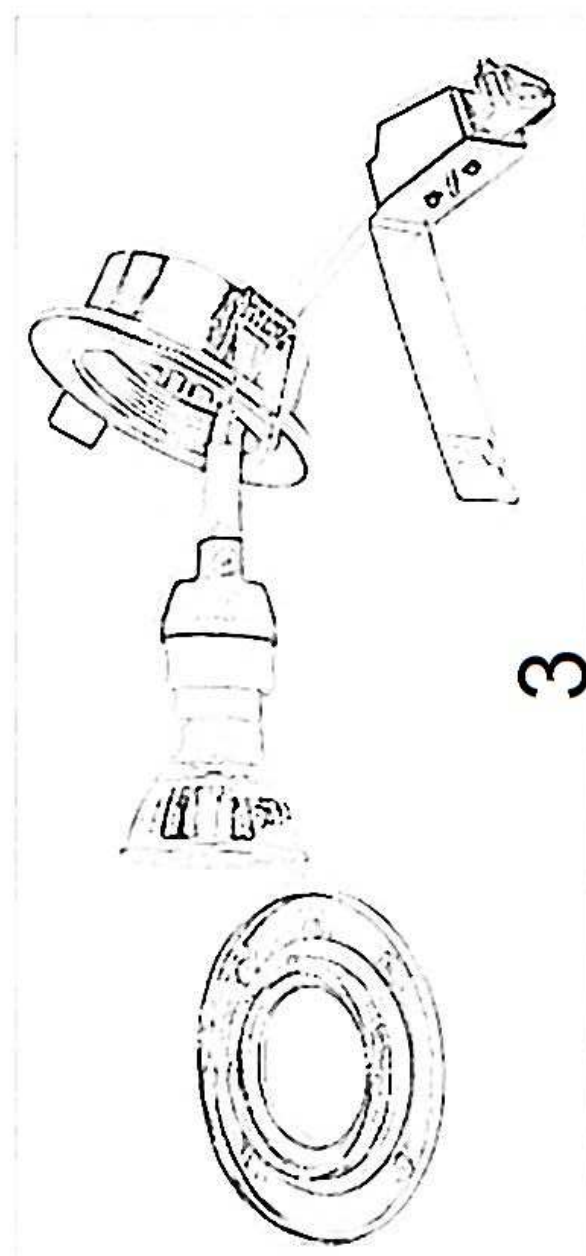

3